




SMART⁺ WIFI CEILING FAN

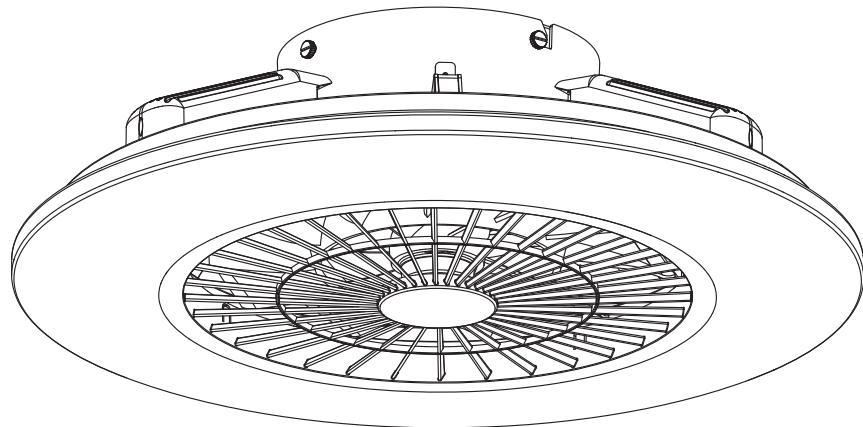

*

36W light

24W fan

8W UVC light







**






187 mA lamp



121 mA fan

165 mA fan/UV

SMART WIFI UVC CEILING FAN REM TWWT	EAN	W*	lm	K	°C	V~	mA**	Hz	PF
	4058075575349	68	3000	2700-6500	-20...+40	220-240	340	50/60	0,9

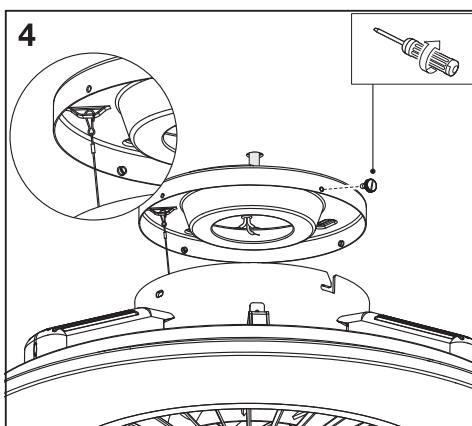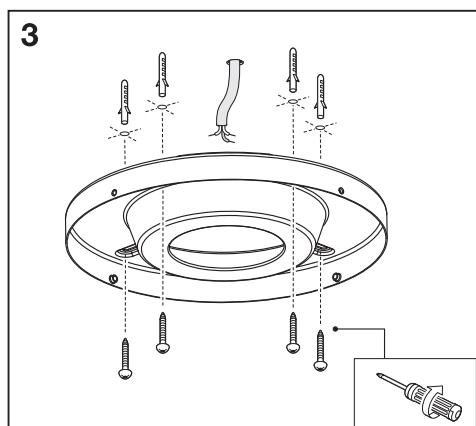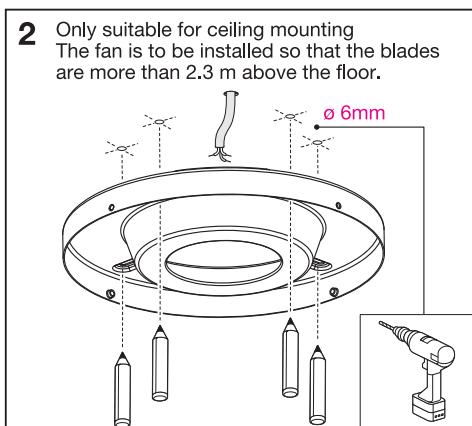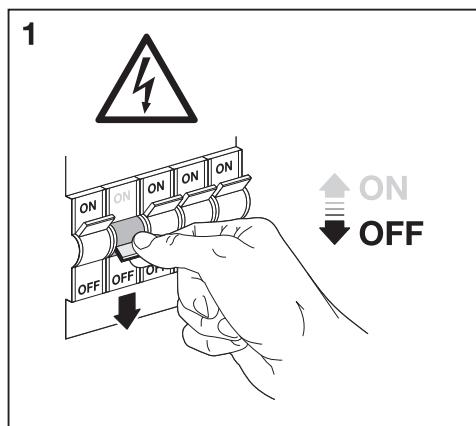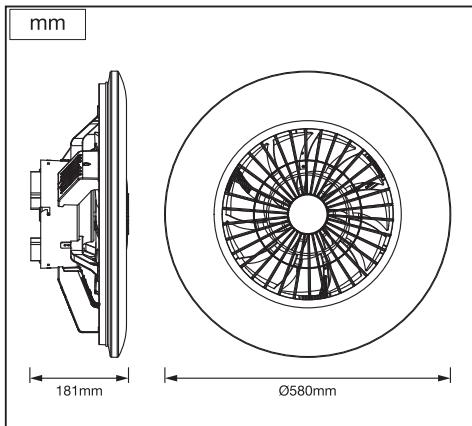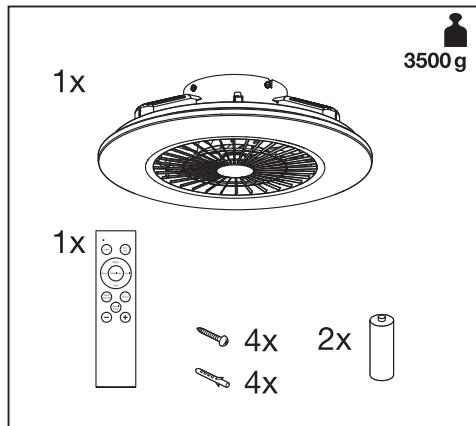

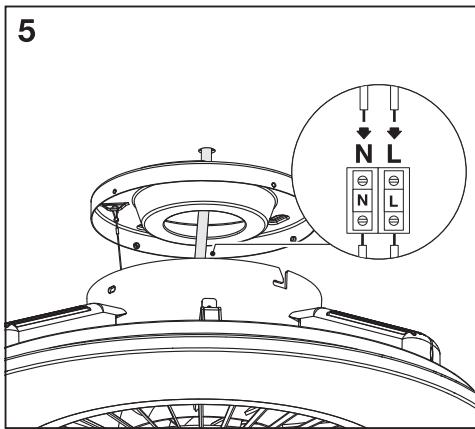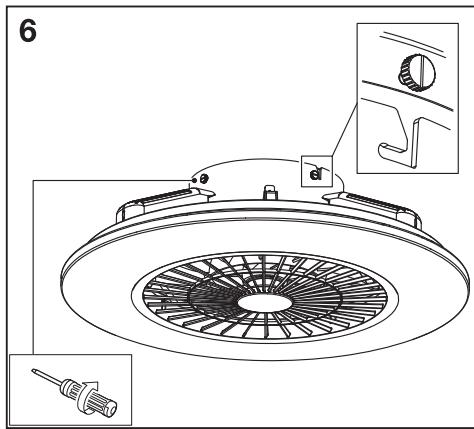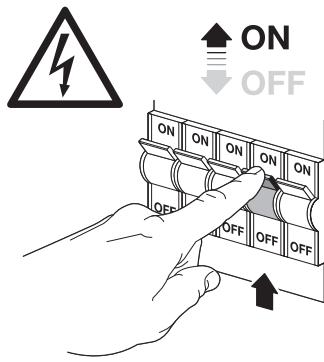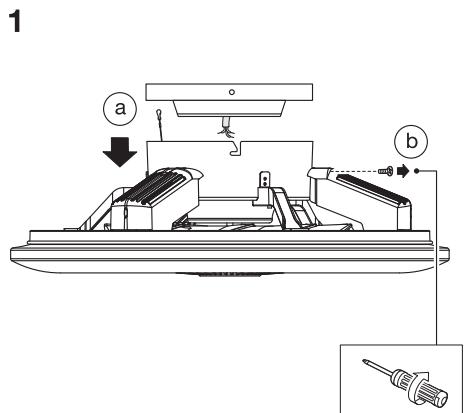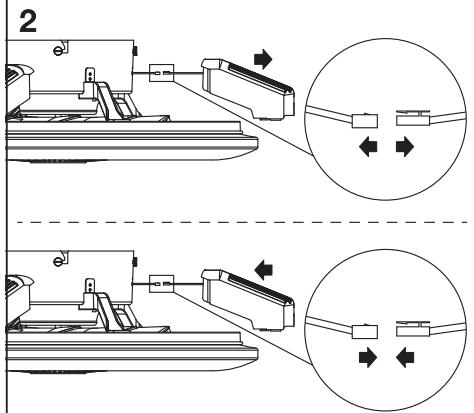
5**6****7****UV module replacement****1****2**

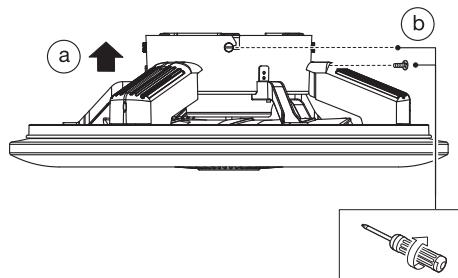3**4****WARNING**

- Do not place any objects in the path of the blades
- If unusual oscillating movement is observed immediately stop using the ceiling fan and contact the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons
- AAA 1.5V X2 batteries are used;
- Remove the battery cover to put in or take out the battery;
- non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- batteries are to be inserted with the correct polarity;
- exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of;
- if the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed;
- the supply terminals are not to be short-circuited.

MAINTAINANCE

- Once yearly clean your fan periodically to its new appearance
- Use only lukewarm water, do not use detergent, corrosive or acidic solution
- Damp the cloth lightly
- Use only soft or lint-free cloth to clean the fan, rough cloth will scratch the surface
- There is no need to oil the fan
- Please refer to procedure 3 on mark circle C, The joint circle is not touched while actual usage
- Use a soft cloth moisten with mild soap to clean the blade, and then use a dry cloth to wipe it again

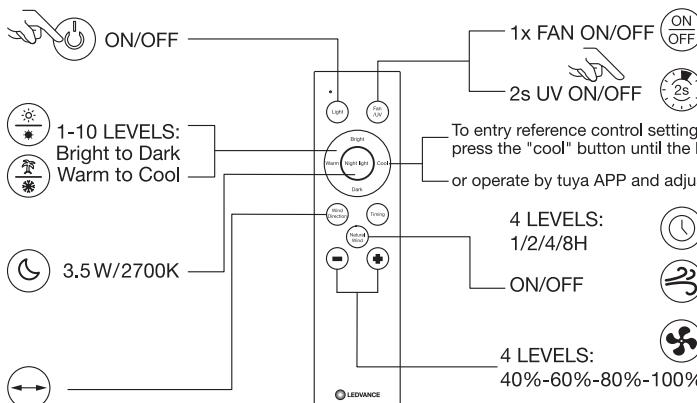


UVC Disinfection of Some Common Bacteria



Escherichia coli – 88%
Staphylococcus albus – 90%

UVC RISK GROUP: EXEMPT



⌚ Dies ist kein medizinisches Gerät. ⓘ This is not a medical device. ⓘ Ceci n'est pas un dispositif médical. ⓘ Questo non è un dispositivo medico. ⓘ Este no es un dispositivo médico ⓘ Este não é um dispositivo médico. ⓘ Autó to προϊόν δεν είναι ιατρική συσκευή. ⓘ Dit is geen medische apparatuur. ⓘ Detta är inte någon medicinsk utrustning. ⓘ Tämä ei ole lääkintälaitte. ⓘ Dette er ikke medisinsk enhet. ⓘ Dette er ikke medicinsk udstyr. ⓘ Toto není zdravotnický prostředek. ⓘ Это не медицинское изделие. ⓘ A termék nem orvostechnikai eszköz. ⓘ Ten produkt nie jest wyrobem medycznym. ⓘ Toto nie je zdravotnícka pomôcka. ⓘ To ni medicinski pripomocák. ⓘ Bu ürün tıbbi bir cihaz değildir. ⓘ Ovo nije medicinski proizvod. ⓘ Acesta nu este un dispozitiv medical. ⓘ Това не е медицинско изделие. ⓘ See ei ole meditsiiniseade. ⓘ Tai nera medicinos priemonė. ⓘ Si nav mediciniska ierīce. ⓘ Ovo nije medicinsko sredstvo. ⓘ Це не медичний виріб. ⓘ Бул - медициналық күрүлғы емес.

	EAN	This product contains a light source of energy efficiency class	Contained Light Source
SMART WIFI UVC CEILING FAN REM TWWT	4058075575349	E	

④ ACHTUNG: Die direkte Exposition gegenüber UV-C-Strahlung stellt eine Gesundheitsgefahr für Menschen, Tiere und Pflanzen dar und kann Haut und Augen schädigen. Vermeiden Sie jede freiwillige oder unfreiwillige Exposition. Die Benutzer müssen ihre Augen und die Haut schützen, um Verletzungen zu vermeiden. UV-C-Strahlung kann außerdem in der Nähe ihrer Quelle zu Verfärbungen oder sogar strukturellen Veränderungen bestimmter natürlicher und synthetischer Materialien führen. Installieren und betreiben Sie die UV-C-Lampe ausschließlich wie dies in der Bedienungsanleitung des Gerätes beschrieben wird. Setzen Sie geeignete Sicherheitsvorkehrungen ein, um ihre sichere Installation und ihren sicheren Betrieb zu garantieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts. Nicht für allgemeine Beleuchtung oder medizinische Anwendungen bestimmt.

⑤ WARNING: Direct exposure to UV-C radiation poses a health hazard for humans, animals and plants and may damage skin and eyes. Avoid any voluntary or involuntary exposure. Users must protect their eyes and skin to avoid injury. UV-C radiation can further cause the discoloration or even structural modification of certain natural and synthetic materials near its source. Install and operate the UV-C lamp only as described in the user manual of the device. Put adequate safeguards in place to ensure its safe installation and operation. Please refer to the user manual of the device for more details. Not intended for general lighting or medical applications.

⑥ AVERTISSEMENT : L'exposition directe au rayonnement UV-C présente un danger pour la santé des humains, des animaux et des plantes et peut endommager la peau et les yeux. Évitez toute exposition volontaire ou involontaire. Les utilisateurs doivent protéger leurs yeux et leur peau pour éviter les blessures. Le rayonnement UV-C peut en outre provoquer la décoloration voire la modification structurelle de certains matériaux naturels et synthétiques à proximité de sa source. Installez et utilisez la lampe UV-C uniquement comme décrit dans le manuel d'utilisation de l'appareil. Mettez en place des mesures de protection adéquates pour assurer son installation et son fonctionnement en toute sécurité. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil pour plus de détails. Non destiné à l'éclairage général ou aux applications médicales.

⑦ ATTENZIONE: L'esposizione diretta alle radiazioni UV-C costituisce un rischio per la salute di esseri umani, animali e piante, e può danneggiare la pelle e gli occhi. Evitare qualunque esposizione volontaria o involontaria. Gli utenti devono proteggere gli occhi e la pelle per evitare lesioni. La radiazione UV-C, inoltre, può causare lo scolorimento o finanche la modifica strutturale di alcuni materiali naturali e sintetici collocati in prossimità della sorgente. Installare e utilizzare la lampada UV-C solo come descritto nel manuale dell'utente del dispositivo. Attuare opportune misure di sicurezza per garantire l'installazione e l'uso in maniera sicura. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo. Non destinato all'iluminazione generale o ad applicazioni mediche.

⑧ ADVERTENCIA: La exposición directa a la radiación UV-C representa un riesgo para la salud de los seres humanos, los animales y las plantas y puede producir daños en la piel y en los ojos. Evite toda exposición voluntaria o involuntaria. Los usuarios deben protegerse los ojos y la piel para evitar lesiones. Además, la radiación UV-C puede producir decoloración e incluso modificaciones estructurales en ciertos materiales naturales y sintéticos situados cerca de su origen. La lámpara UV-C debe instalarse y manejarse únicamente de la forma descrita en el manual del dispositivo. Aplique las medidas de seguridad necesarias para garantizar una instalación y funcionamiento seguros. Consulte el manual del dispositivo para obtener más información. Este producto no está destinado a la iluminación general ni a aplicaciones médicas.

⑨ AVISO: A exposição direta à radiação UV-C representa um perigo para a saúde de humanos, animais e plantas e pode causar danos à pele e aos olhos. Evite qualquer exposição voluntária ou involuntária. Os utilizadores devem proteger os olhos e a pele para evitar lesões. A radiação UV-C pode provocar também a descoloração ou até mesmo a modificação estrutural de certos materiais naturais e sintéticos próximos da sua fonte. Instale e opere a luminária UV-C apenas conforme descrito no manual do utilizador do dispositivo. Instale proteções adequadas para garantir a sua instalação e operação seguras. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para obter mais detalhes. Não se destina à iluminação geral ou aplicações médicas.

⑩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η άμεση έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία Σ αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών και μπορεί να βλάψει το δέρμα και τα μάτια. Αποφύγετε οποιαδήποτε εκστάσια ή ακούσια έκθεση. Οι χρήστες πρέπει να προστατεύουν τα μάτια και το δέρμα τους για να αποφύγουν τραυματισμούς. Η υπεριώδη ακτινοβολία Σ μπορεί επίσης να προκαλέσει τον αποχρωματισμό ή ακόμη και τη δομική τροποποίηση ορισμένων φυσικών και συνθετικών υλών κοντά στην πηγή της. Εγκαταστήστε και λειτουργήστε το λαμπτήρα UV-C μόνο όπως περιγράφεται στην εγγειότητα χρήσης της συσκευής. Τοποθετήστε κατάλληλα προστατευτικά μέτρα για να διασφαλίσετε την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του. Ανατρέξτε στο εγγειότητα χρήσης της συσκευής για περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν προορίζεται για γενικό φωτισμό ή ιατρικές εφαρμογές.

⑪ WAARSCHUWING: Directe blootstelling aan UV-C-straling vormt een gevaar voor de gezondheid van mens, dier en plant en kan huid en ogen beschadigen. Vermijd elke vrijwillige of onvrijwillige blootstelling. Gebruikers moeten hun ogen en huid beschermen om letsel te voorkomen. UV-C-straling kan verder leiden tot

verkleuring of zelfs structurele wijziging van bepaalde natuurlijke en synthetische materialen in de buurt van de bron. Installeer en gebruik de UV-C-lamp alleen zoals beschreven in de gebruikershandleiding van het apparaat. Zorg voor volledige veiligheidsmaatregelen om de veilige installatie en werking te garanderen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer details. Niet bedoeld voor algemene verlichting of medische toepassingen.

⑫ VARNING: Direkt exponering för UV-C-strålning utgör en hälsorisk för människor, djur och växter och kan skada hud och ögon. Undvik frivillig eller ofrivillig exponering. Användare måste skydda sina ögon och hud för att undvika skador. UV-C-strålning kan ytterligare orsaka missfärgning eller till och med strukturell modifiering av vissa naturliga och syntetiska material nära dess källa. Installa och använd UV-C-lampen endast enligt beskrivningen i enhetens användarmanual. Vridta tillräckliga skyddsåtgärder för att installation och drift skall kunna ske på ett säkert sätt. Se enhetens användarmanual för mer information. Ej avsedd för allmän belysning eller medicinska tillämpningar.

⑬ VAROITUS: Suora altistuminen UV-C-säteilylle aiheuttaa terveydellistä vaaraa ihmille, eläimille ja kasveille ja voi vahingoittaa ihoa ja silmiä. Vältä tähallista tai tahtaton altistusta. Käytätiänen on suojaavata silmänsä ja ihonsa loukkaantumisen välttämiseksi. UV-C-säteily voi aiheuttaa silmien ja ioiden vaurioita. Jotkin materiaalit ovat erittäin vaurioittavia. Asema ja käytä UV-C-lampulla vain laitteineen käyttööppaan kuvattu tavalla. Asema riittäävät varotoimet sen turvallisen asennuksen ja käytön varmistamiseksi. Katso lisätietoja laitteen käyttööppaan. Ei tarkoitettu yleiseen valaisukseen tai lääketieteelliseen käytöön.

⑭ ADVARSEL: Direkte eksponering for UV-C-stråling utgjør en helsefare for mennesker, dyr og planter, og kan skade hud og øyne. Unngå frivillig eller urfrivillig eksponering. Brukere må beskytte øynene og huden for å unngå skade. UV-C-stråling kan videre føre til misfarge eller til og med strukturell modifisering av visse naturlige og syntetiske materialer i nærmheten av kilden. Installer og bruk UV-C-lampen kun som beskrevet i enhetens brukerhåndbok. Iverksett tilstrekkelige vernemidler for å sikre sikker installasjon og drift. Se enhetens brukerhåndbok for flere detaljer. Ikke tiltenkt generell belysning eller medisinske bruksområder.

⑮ ADVARSEL: Direkte eksponering for UV-C-stråling udgør en sundhedsfare for mennesker, dyr og planter og kan skade hud og øjne. Undgå urfrivillig eller frivillig eksponering. Brugere skal beskytte deres øjne og hud for at undgå skader. UV-C-stråling kan yderligere forårsage misfarvning eller endog strukturelle ændringer af visse naturlige og syntetiske materialer i nærmeden af kilden. Installer og betjen den UV-C-lampe som beskrevet i enhedens brugerhåndbog. Indfor passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre sikker installation og drift. Du kan finde flere oplysninger i enhedens brugerhåndbog. Ikke bereget til almindelig belysning eller medicinsk anvendelse.

⑯ VAROVÁNÍ: Prímé vystavení UV-C záření představuje zdravotní riziko pro lidi, zvířata a rostlinky a může poškodit pokožku a oči. Využívat se jakekoliv dobrotovlnou nebo nedobrotovlnou expozicí. Uživatelé si musí chránit oči a pokožku, aby zamezili zranění. UV-C záření může dále způsobit změny barev nebo struktury určitých přírodních a syntetických materiálů nacházejících se v blízkosti jeho zdroje. UV-C lampa nainstalujte a provozujte pouze podle pokynů uvedených v návodu k obsluze. Zajistěte odpovídající ochranná opatření pro zajistění bezpečné instalace a provozu. Více informací naleznete v návodu k obsluze. Není určeno pro všeobecné osvětlení nebo lékařské aplikace.

⑰ ВНИМАНИЕ: Прямое воздействие УФ-С излучения представляет опасность для здоровья людей, животных и растений и может повредить кожу и глаза. Избегайте любого добровольного или непреднамеренного воздействия. Во избежание повреждений пользователи должны защищать глаза и кожу. УФ-С излучение может также вызывать обесцвечивание или даже структурную модификацию некоторых натуральных и синтетических материалов из близи его источника. Установливайте и эксплуатируйте лампы УФ-С только так, как описано в руководстве пользователя устройства. Примите надлежащие меры для обеспечения безопасной установки и эксплуатации. Более подробную информацию см. в руководстве пользователя устройства. Устройство не предназначено для общего освещения или медицинского применения.

⑱ FIGYELEM: Az UV-C sugárzásnak való közvetlen kitettség veszélyt jelent az emberekre, állatokra és növényekre, és károsíthatja a bőrt és a szemet. Kerülje az önkéntes vagy akaralnan exponiziot. A sérülések elkerülése érdekében a felhasználóknak védeni kell a szemüket és a bőrüket. Az UV-C sugárzás továbbá bizonyos természetes és szintetikus anyagok elszíneződését vagy akár szerkezeti módosulását eredményezheti a forrás közelében. Az UV-C lámpát csak az eszköz felhasználói kézikönyvében leírtak szerint telepítse és működtesse. Alkal-mazzon megfelelő óvintézkedésekkel a biztonságos telepítést és üzemeltetést biztosítására. További részletekért olvassa el a készülék felhasználói kézikönyvét. Rendelettelése szerint nem általános világításra vagy orvosi alkalmazásra szolgál.

⑲ UWAGA: Bezpośrednie narzędzia na promieniowanie UV-C stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz może uszkodzić skórę i oczy. Unikaj dobrowolnego lub mimowilnego narządzenia. Użytkownicy muszą chronić oczy i skórę, aby uniknąć jakichkolwiek obrażeń. Promieniowanie UV-C może również powodować przebarwianie, a nawet modyfikacje strukturalne niektórych materiałów naturalnych i syntetycznych znajdujących się w pobliżu jego źródła. ►

Instaluj i obslužuj lampę UV-C tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi tego urządzenia. Zastosuj odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić bezpieczną instalację i eksploatację.Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. To urządzenie nie może być używane w ogólnym oświetleniu ani do zastosowań medycznych.

@@ UPOZORNENIE: Priame vystavanie UV-C žiarenu predstavuje zdravotné riziko pre ľudí, zvieratá a rastliny a môže poškodiť pokožku a oči. Vyhýbate sa akémukoľvek dobrovoľnému alebo nedobrovoľnému vystaveniu. Používateľia si musia chrániť oči a pokožku, aby predchádzali vzniku zranení, UV-C žiarenu môže ďalej spôsobiť zmenu farby alebo dokonca zmenu štruktúry určitých prírodných a syntetických materiálov nachádzajúcich sa v blízkosti jeho zdroja. Namontujte UV-C žiarovku a používajte ju iba tak, ako je to popísané v používateľskej príručke k zariadeniu. Vykonať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnú montáž a prevádzku zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu. Zariadenie nie je určené na všeobecné osvetlenie alebo na zdravotnické účely.

@@ OPÓZORILO: Neposredna izpostavenosť UV-C sevaniu predstavuje nevarnosť za zdravie ľudu, živalí v rastlini ter lažko poškoduje kožu oči. Izogibajte sa prostovoljnej alebo neprostovolnej izpostavenlosti. Uporabníci moraju zaštiňovať oči a kožu, da se izogniejo poškodeniam. Sevanie UV-C lažko nadalje povzročí razbarenie alej celoročne spremembe nekaterih naravnih in sintetičnih materialov, ki se nahajajo blizu vira. Namestite in upravljajte žarilico UV-C samo tako, kot je opisano v uporabniškem priročniku naprave. Vzpostavite ustrezne zaštitne ukrepe, da zagotovite njenno varno namestitev in delovanje. Za več podrobnosti glejte uporabniški priročnik naprave. Ni namenjeno za splošno razsvetljavo ali medicinsko uporabo.

@@ UYARI: UV-C radyasyonuna doğrudan maruz kalın insanlar, hayvanlar ve bittikler için sağlı tehlükeli olur ve bu radyasyon clde ile gözler verebilir. Gönüllü olarak veya istem diş bu radyasyonu maruz kalıftanın kaçının. Kullanıcılar yaşarlanmayı önləmək içün gözlerini ve cildini korumalar. UV-C radyasyonu, kaynağın yakınında bəzi doğal və sentetik mələzətlərin rənginin bozulmasına və hətta yarışır olaraq deyimləşməsinə neden olabilir. UV-C lambası yalnızca cihazın kullanım kılavuzunda aqşılıqli şəkildən sonra işlətib, UV-C lambası yalnızca cihazın kullanım kılavuzunda barın ve çalıştırın. Güvenli kurulumunu ve çalışmasını sağlamlaştırmak için gerekli önləmləri alın. Daha fazla ayrıntı için tətbiq cihazın kullanım kılavuzuna baxın. Genel aydınlatma veya tibbi uygulamalar için tasarlananınmamış.

@@ UPOZORENJE: Izravno izlaganje UV-C zračenju predstavlja opasnost po zdravlje ljudi, životinja i biljaka i može ostetičiti kožu i oči. Izbjegavajte bilo kakvo dobrovoljno ili nehotično izlaganje. Korisnici moraju zaštiti oči i kožu kako bi izbjegli ozljede. UV-C zračenje može uzrokovati i čak strukturne promjene određenih prirodnih i sintetičkih materijala u blizini izvora. Postavite i koristite UV-C svjetiljku samo onako kako je opisano u korisničkom priručniku uredaja. Osigurajte odgovarajuće zaštitne mjere kako biste osigurali sigurno postavljanje i rad uređaja. Više podjedinstvo potražite u korisničkom priručniku uređaja. Nije namenjeno za opću rasvetu niti u medicinsku primjenu.

@@ AVENTISMENT: Exponuare directă la radiatiiile UV-C reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor, animalelor și plantelor și poate afecta pielea și ochii. Evitați orice exponere voluntară sau involuntară. Utilizatorii trebuie să își protejeze ochii și pielea pentru a evita iritațiile. Radiatiiile UV-C pot provoca în plus decolorarea sau chiar modificarea structurală a unor materiale naturale și sintetice în apropierea sursei sale. Instalați și utilizați lampă UV-C numai aşa cum este descris în manualul de utilizare al dispozitivului. Aranjați măsuri de protecție adecvate pentru a asigura instalarea și operarea sa în condiții de siguranță. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al dispozitivului pentru mai multe detalii. Nu este destinat iluminatului general sau aplicațiilor medicale.

@@ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Директното излагане на UV-C лъчение представлява опасност за здравето на хората, животните и растенията и може да увреди кожата и очите. Избегвайте всякоако доброволно или неволно излагане. Потребителят трябва да предизвади очите и кожата си, за да избегнат нараняване, UV-C лъчението допълнително може да доведе до обезセтиране и дори структурни изменения на някои естествени и синтетични материали в близост до източника си. Монтирайте и използвайте UV-C лампа само в съответствие с описание на ръководството за потребителя на устройството. Внедрете подходящи предпазни мерки, за да осигурите безопасното й монтиране и експлоатация. За допълнителна информация направете справка в ръководството за потребителя на устройството. Продуктът не е предназначен за общо осветление или за медицинско приложение.

@@ HOIATUS: Otsene kokkupuude UV-C kiirusega on ohtlik inimestele, loomadele ja taimele ning võib kahjustada nahka ja silmi. Vältige tahlikku või tahtmatut kokkupuudet. Kasutajad peavad vigastust vältimiseks kaitsema oma silmi ja nahka. UV-C kiirus võib põhjustada mõningate selle läheval asuvate looduslike ja sünteetiliste materjalide varvi või isegi struktuuri muutumist. Paigaldage ja kasutage UV-C lampi ainult seadme kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Kasutage piisavalt kaitsemeetmed selle ohutu paigaldamise ja kasutamine tagamiseks. Lisateavet leiate seadme kasutusjuhendist. Ei ole ette nähtud üldvalgustuseks ega meditsiiniliseks kasutamiseks.

@@ ISPĒJIMAS: Tiesioginis UV-C spinduliutēs poveikis kelia pavoju žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai ir gal pakenkoti oda ar akims. Venkite bet kokios samojingos ar atskiltības apšvitēs. Naudotojai turi saugoti akis ar oda, kad išvengtu sužalojumu. UV-C spinduliutē galī sukalumi ir tam tikrų natūralūj ir sintetinūj medžiagā, naudojamū netoli jos šātinio, spalvos ar net struktūros pasikeitimā. Iēdēki ir naudotie UV-C lampas tik taij, kāp aprāsytā pieteīsna naudojimo nurodymū leidinjrie. Irenktie tinkamas apsaugos priemones, kad montuoti ir naudoti būty saugu. Daugiau informacijos – pieteīsna naudojimo nurodymū leidinjrie. Nesirkst bendram apšvietimui ar medicininkēm reikmēms.

@@ BRĪDINĀJUMS: Tiesa pakļaušana UV-C starojumā iedarbībā apdraud cilvēku, dzīvnieku un augu veselību, var bojāt ādu un acis. Izvairieties no jebkādas brūprāfīgas vai piespiedu iedarbības. Lai izvairītos no savainojumiem, lietotājam jāizsargā acis un ādu. Turklat UV-C starojums var vēl vairāk izraisīt noteiktu dabisko un sintētisko materiālu krāsas maiņu vai pat struktūras izmaiņas tā avota tuvu. Uzstādiet un izmantojiet UV-C lampu tikai tā, kā apraksts ierices lietotāja rokasgrāmatā. Lai nodrošinātu drošu ierices uzstādīšanu un darbību, iestopojet atbilstošus drošības pasākumus. Lai iegūtu siklāku informāciju, lūzu, skatiet ierices lietotāja rokasgrāmatā. Nav paredzēts vispārējam apgaisojumam vai mediciniskām vajadzībām.

@@ UPOZORENJE: Direktno izlaganje UV-C zračenju predstavlja zdravstveni rizik po ljudi, životinje i biljke i može da izazove oštećenja kože i očiju. Izbegavajte svaku namerno i slučajno izlaganje. Korisnici moraju zaštiti oči i kožu da ne bi došlo do povreda. UV-C zračenje može i da izazove promenu boje, pa čak i strukturne promene određenih prirodnih i vještackih materijala u blizini svog izvora. Montirajte i koristite UV-C lampu samo na način opisan u korisničkom priručniku za uređaj. Postavite odgovarajuće štitnike da biste osigurali bezbednost montaže i upotrebe. Više detalja potražite u korisničkom priručniku za uređaj. Nije namenjeno za opštu rasvetu niti za medicinsku primenu.

@@ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прямий вплив УФ-С випромінювання становить небезпеку для здров'я людей, тварин і рослин та може пошкодити шкіру чи очі. Уникайте будь-якого добровільного чи ненавмисного впливу. Користувачі повинні захищати очі та шкіру, щоб уникнути травм. УФ-С випромінювання може привести до занебереглабі або навіть структурних змін деяких натуральних і синтетичних матеріалів поблизу джерела. Встановлюйте та використовуйте лампу УФ-С лише так, як описано в посібнику користувача пристрою. Вихідні відповідних заходів для безпечної встановлення та експлуатації пристроя. Детальну інформацію можна знайти в посібнику користувача пристрою. Пристрій не призначений для загального освітлення або медичного застосування.

@@ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Ультрафиолет-С сүлеселің тікепей асер етү адамдардың, жаңаулардың мен есімдіктердің дәңсаулығына қауіп тендердің және терінің көздің закымдауы мүмкін. Кез-келген еркін немесе еркісіз асерден ауап болыныз. Пайдаланушылар жаракат алмау үшін көздері мен терісін көргөзу керек. Ультрафиолет-С соуделеніп одан ерің оньшің кезінде жақын көбірі табиги және синтетикалық материалдардың түсінің өзгерүріне немесе тіпті күрүлімдік пайдалануышы нұсқаулығында силатталғандай орнатының және пайдаланының. Оны қауіпсін орнату және пайдалану үшін тиісті қауіпсіздік шараларын сактаңыз. Толығырақ ақпаратты күрүлгіның пайдалануышы нұсқаулығындаң қараңыз. Жалпы жарықтандыруға немесе медициналық колдану ушын арналмаган.

(D) HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Unsere Geräte und UV-C-Lampen sind nicht als Medizinprodukte zertifiziert oder zugelassen und sind aus diesem Grund weder als solche vorgesehen noch als solche zu verwenden. Die Verwendung unserer UV-C-Lampen trägt dazu bei, die Konzentration von Mikroorganismen wie Bakterien und Viren in der Luft und auf exponierten Oberflächen zu reduzieren. Oberflächen, die nicht direkter UV-C-Strahlung ausgesetzt sind, werden jedoch entweder gar nicht oder mit deutlich geringerer Wirksamkeit desinfiziert. LEDVANCE garantiert oder gewährleistet nicht, dass die Verwendung der Geräte und UV-C-Lampen den Benutzer vor Infektionen und/oder Kontamination mit Mikroorganismen schützt oder diese verhindert. Die Verwendung von UV-C-Strahlung ersetzt keine Schutzmaßnahmen, wie das Lüften der Räumlichkeiten, deren Reinigung und sonstige Desinfektionsmaßnahmen. Das Gerät ist für die Installation in einem Raum mit einem spezifischen Maximalvolumen und innerhalb bestimmter Temperaturbedingungen vorgesehen. Eine zu geringe Menge an UV-C-Strahlung reicht möglicherweise nicht aus, um den vorgesehenden Desinfektionsgrad zu erreichen. Die von einer Strahlungsquelle erzeugte UV-C-Strahlung nimmt während ihres Betriebs ab. Eine UV-C-Strahlungsquelle sollte ersetzt werden, wenn ihre Lebensdauer die angegebene Lebensdauer überschreitet. Unsere Geräte und UV-C-Lampen stellen ein minimales Risiko dar, wenn sie von geschultem Fachpersonal installiert und betrieben werden. LEDVANCE lehnt jegliche Verantwortung und Haftung für Ansprüche oder Schäden aller Art, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Verwendung der Geräte und UV-C-Lampen außerhalb ihres bestimmungsgemäßen Einsatzes oder entgegen deren Installations- und Bedienungsanweisungen ergeben, wie dies in der Bedienungsanleitung oder dem Benutzerhandbuch des Gerätes aufgeführt ist.

(D) DISCLAIMER: Our devices and UV-C lamps are not certified or approved as medical devices and are therefore neither intended nor to be used as such. The use of our UV-C lamps contributes to reducing the concentration of microorganisms such as bacteria and viruses in the air and on exposed surfaces. However, surfaces which are not directly exposed to UV-C radiation will either not be disinfected at all or with a significantly lower effectiveness. LEDVANCE does not warrant or guarantee that use of the devices and UV-C lamps will protect or prevent any user from infection and/or contamination with any microorganism. The use of UV-C radiation does not replace protective measures, airing of the premises, cleaning, and other disinfection measures. The device is designed for installation in a room with a specific maximum volume and within certain temperature conditions. Too low a dose of UV-C radiation may not be sufficient to achieve the intended level of disinfection. The UV-C radiation produced by a radiation source decreases during its operation. A UV-C radiation source should be replaced when its lifetime exceeds the declared lifetime. Our devices and UV-C lamps pose a minimum risk when installed and operated by professionals trained in their use. LEDVANCE denies all responsibility and liability for any claim or damage arising from or related to any use of the devices and UV-C lamps outside of their intended use or contrary to their installation and operation instructions as described in the user instructions or user manual of the device.

(D) AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : nos appareils et lampes UV-C ne sont pas certifiés ou approuvés en tant que dispositifs médicaux et ne sont donc ni destinés ni être utilisés en tant que tels. L'utilisation de nos lampes UV-C contribue à réduire la concentration de micro-organismes tels que bactéries et virus dans l'air et sur les surfaces exposées. Cependant, les surfaces qui ne sont pas directement exposées au rayonnement UV-C ne seront pas désinfectées du tout ou avec une efficacité nettement inférieure. LEDVANCE ne se porte garant ni ne garantit que l'utilisation des appareils et des lampes UV-C protégera ou empêchera tout utilisateur d'une infection et/ou d'une contamination par un micro-organisme. L'utilisation du rayonnement UV-C ne remplace pas les mesures de protection, d'aération des locaux, de nettoyage et autres mesures de désinfection. L'appareil est conçu pour être installé dans une pièce avec un volume maximum spécifique et dans certaines conditions de température. Une dose trop faible de rayonnement UV-C peut ne pas être suffisante pour atteindre le niveau de désinfection souhaitée. Le rayonnement UV-C produit par une source de rayonnement diminue au cours de son fonctionnement. Une source de rayonnement UV-C doit être remplacée lorsque sa durée de vie dépasse la durée de vie déclarée. Nos appareils et lampes UV-C présentent un risque minimum lorsqu'ils sont installés et utilisés par des professionnels formés à leur utilisation. LEDVANCE décline toute responsabilité pour toute réclamation ou tout dommage résultant de ou lié à toute utilisation des appareils et des lampes UV-C en dehors de leur utilisation prévue ou contraire aux instructions d'installation et de fonctionnement telles que décrites dans les instructions d'utilisation ou le manuel d'utilisation du dispositif.

(D) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: i nostri dispositivi e lampade UV-C non sono certificati o approvati come dispositivi medici, per cui non sono destinati a tali utilizzi né devono essere adoperati per tali scopi. L'uso delle nostre lampade UV-C contribuisce a ridurre la concentrazione di microrganismi (ad esempio batteri e virus) nell'aria e sulle superfici esposte. Le superfici che non sono esposte direttamente ai raggi UV-C, tuttavia, non verranno disinfeziate o l'efficacia della disinfezione sarà nettamente inferiore. LEDVANCE non garantisce che l'uso dei dispositivi e delle lampade UV-C proteggerà gli utenti dalle infiezioni e/o dalle contaminazioni di qualunque microrganismo. L'uso della radiazione UV-C non sostituisce le misure precauzionali. L'areazione dei locali, la pulizia e altre misure di disinfezione. Il dispositivo è progettato per l'installazione in un ambiente con un volume massimo specifico e in determinate condizioni di temperatura. Una dose troppo bassa di radiazioni UV-C potrebbe non essere sufficiente per otte-

nere il livello di disinfezione previsto. La radiazione UV-C prodotta da una sorgente di radiazioni diminuisce con l'uso. Una sorgente di radiazioni UV-C deve essere sostituita quando supera la durata dichiarata. I nostri dispositivi e lampade UV-C presentano un rischio minimo se installati e utilizzati da professionisti opportunamente qualificati. LEDVANCE declina ogni responsabilità per eventuali reclami o danni derivanti o riconducibili all'uso dei dispositivi e delle lampade UV-C non conforme a quello previsto o difforme da quello indicato nelle istruzioni per l'installazione e l'uso riportate nel manuale di istruzioni per l'utente o nel manuale dell'utente del dispositivo.

(D) EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Nuestros dispositivos y lámparas UV-C no están certificados ni aprobados como dispositivos médicos y, por tanto, no están destinados a usarse como tales. El uso de nuestras lámparas UV-C contribuye a reducir la concentración de microorganismos como bacterias y virus en el aire y las superficies expuestas. Sin embargo, las superficies que no se exporan directamente a la radiación UV-C no serán desinfectadas en absoluto o se desinfectarán con una efectividad mucho menor, LEDVANCE no garantiza que el uso de los dispositivos y lámparas UV-C proteja a los usuarios o impida que se infecten o contaminen con un microorganismo. El uso de la radiación UV-C no sustituye a las medidas de protección, la ventilación del espacio, la limpieza y otras medidas de desinfección. El dispositivo está diseñado para ser instalado en una habitación con un volumen máximo concreto y un rango de temperatura determinado. Una dosis demasiado baja de radiación UV-C podría no ser suficiente para alcanzar el nivel de desinfección deseado. Los rayos UV-C generados por una fuente de radiación disminuyen durante el funcionamiento de la misma. Es necesario sustituir la fuente de radiación UV-C cuando su vida útil supere la indicada. Nuestros dispositivos y lámparas UV-C presentan un riesgo mínimo si son instalados y manejados por profesionales con formación para utilizarlos. LEDVANCE rehúsa toda responsabilidad por cualquier reclamación o desperfecto derivado de un uso de los dispositivos y lámparas UV-C que sea diferente al previsto o contrario a las instrucciones de instalación y funcionamiento que se describen en el manual de uso del dispositivo.

(D) ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Os nossos dispositivos e luminárias UV-C não estão certificados nem aprovados como dispositivos médicos e, portanto, não se destinam nem devem ser usados como tal. A utilização das nossas luminárias UV-C contribui para reduzir a concentração de microrganismos como bactérias e vírus no ar e em superfícies expostas. No entanto, as superfícies que não estão diretamente expostas à radiação UV-C não serão desinfetadas ou terão uma eficácia significativamente menor. A LEDVANCE não garante ou assegura que o uso dos dispositivos e luminárias UV-C irá proteger ou prevenir qualquer utilizador de ser infetado e/ou contaminado por qualquer microrganismo. O uso da radiação UV-C não substitui as medidas de proteção, o arejamento de espaços, limpeza e outras medidas de desinfecção. O dispositivo foi concebido para instalação numa sala com um volume máximo específico e dentro de certas condições de temperatura. Uma dose muito baixa de radiação UV-C pode não ser suficiente para atingir o nível de desinfecção pretendido. A radiação UV-C produzida por uma fonte de radiação diminui durante a sua operação. Uma fonte de radiação UV-C deve ser substituída quando a sua vida útil exceder a declarada. Os nossos dispositivos e luminárias UV-C representam um risco mínimo quando instalados e operados por profissionais treinados para o seu uso. A LEDVANCE rejeita qualquer responsabilidade e obrigaçao por qualquer reclamação ou dano decorrente de ou relacionado com qualquer uso dos dispositivos e luminárias UV-C fora do uso a que se destina ou contrário às suas instruções de instalação e operação, conforme descrito nas instruções ou manual do utilizador do dispositivo.

(D) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Οι συσκευές μας και οι λαμπτήρες UV-C δεν είναι πιστοποιημένες ή εγκεκριμένες ως αιτικές συσκευές και συνεπώς δεν προσφέρουν ούτε πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τετοίες. Η χρήση των λαμπτήρων UV-C συμβάλλει στη μείωση της αγκυρώσας μικροοργανισμών δότις βακτήριαν και ιόν στον αέρα και στις εκτεθειμένες επιφάνειες. Ωστόσο, οι επιφάνειες που δεν εκτίθενται άμεσα στην υπεριώδη ακτινοβολία C είτε δεν θα απολύμανθον καθόλου είτε θα απολύμανθον με ομηρικά χαμηλότερη αποτελεσματικότητα. Η LEDVANCE δεν εγγυάται ούτε εγγυάται ότι η χρήση των συσκευών και των λαμπτήρων UV-C προστατεύει ή θα αποτελέσει ποσούδοποτε χρήση από μόλυνση /ή καμύλων με οποιονδήποτε μικροοργανισμό. Η χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας C δεν αγκυρώνεται τα μέτρα προστασίας, τον αερισμό των χώρων, τον καθαρισμό και άλλα μέτρα απολύμανσης. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε χώρο με συγκεκριμένο μέγιστο δύκο και εντός συγκεκριμένων συσθήκων θερμοκρασίας. Παλαιό χαμηλή δόση υπεριώδους ακτινοβολίας C ενδέχεται να μην επαρκεί για την επίτευξη του επιδιώκουμενου επιπτέδου απολύμανσης. Η υπεριώδης ακτινοβολία C που παραγεται από μια πηγή ακτινοβολίας μειώνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Μια πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας C πρέπει να αγκυρώνεται όταν η διάρκεια ζωής της υπερβαίνει τη δηλωμένη διάρκεια ζωής. Οι συσκευές μας και οι λαμπτήρες UV-C ενέχουν ελάχιστο κινδύνο άνω γκαμοθετανται και λειτουργούν από επαγγελματίες εκπαιδευμένους στη χρήση τους. Η LEDVANCE αρετείται καθε ευένη και υποχρέων για οποιαδήποτε αίσιωση ή ζημιά που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιαδήποτε χρήση των συσκευών και των λαμπτήρων UV-C εκτός της προβλεπόμενης χρήσης τους ή σε αντίθεση με τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας τους, όπως αυτές περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης ή στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής.

DISCLAIMER: Onze apparaten en UV-C-lampen zijn niet gecertificeerd of goedgekeurd als medische apparaten en zijn daarom niet bedoeld om als zodanig te worden gebruikt. Het gebruik van onze UV-C lampen draagt aan bij het verminderen van de concentratie van micro-organismen zoals bacteriën en virusen in de lucht en op blootgestelde oppervlakken. Oppervlakken die niet direct worden blootgesteld aan UV-C-straling zullen echter ofwel helemaal niet of met een aanzienlijk lagere effectiviteit worden gedesinfecteerd. LEDVANCE garandeert niet dat het gebruik van de apparaten en UV-C-lampen een gebruiker zal beschermen tegen infectie en/of besmetting met enig micro-organisme of dat dit zal worden voorkomen. Het gebruik van UV-C-straling vervangt niet de overige beschermende maatregelen, zoals het luchten van het pand, de reiniging en andere desinfectiemaatregelen. Het apparaat is ontworpen voor installatie in een ruimte met een bepaalde maximale volume en binnen bepaalde temperatuurgrenzen. Een te lage dosis UV-C straling is mogelijk niet voldoende om het beoogde desinfectie niveau te bereiken. De door een stralingsbron geproduceerde UV-C straling neemt af tijdens het bedrijf. Een UV-C-stralingsbron moet worden vervangen wanneer de levensduur de opgegeven levensduur overschrijdt. Onze apparaten en UV-C-lampen geven een minimale risico wanneer ze worden geïnstalleerd en bediend door professionals, die zijn opgeleid in het gebruik ervan. LEDVANCE wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor enige vordering van schade, die voortvloeit uit verband houdt met het gebruik van de apparaten en UV-C-lampen buiten het beoogde gebruik of in strijd met hun installatie- en bedieningsinstructies zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing of gebruikershandleiding van het apparaat.

FRISKRIVNING: Våra enheter och UV-C-lampor är inte certifierade eller godkända som medicinteckniska produkter och är därför inte avsedda som sådana och ska inte användas som sådana. Användning av våra UV-C-lampor bidrar till att minska koncentrationen av mikroorganismer som bakterier och virus i luften och på exponerad ytor. Ytter om inte är direkt exponerade för UV-C-strålning kommer emellertid inte att desinficeras allt eller med betydligt lägre effektivitet. LEDVANCE garanterar inte att användning av enheterna och UV-C-lamporna skyddar användare från infektion och/eller kontaminerings med mikroorganismer. Användning av UV-C-strålning ersätter inte skyddsåtgärder, luftning av lokaler, rengöring och andra desinfektsionsåtgärder. Enheten är konstruerad för installation i ett rum med en specifik maximal volym och under vissa temperaturförhållanden. En för låg dos av UV-C-strålning kanske inte räcker för att uppnå den avsedda desinfektionsnivån, UV-C-strålningen som produceras av en strälningskälla minskar under dess drift. En UV-C-strälplingskälla bör bytas ut när dess livslängd överstiger den deklarerade livslängden. Våra enheter och UV-C-lampor utgör en minimal risk när de installeras och används av specialister som är utbildade i deras användning. LEDVANCE förnekar alla ansvar för alla anspråk eller skador som uppstår till följd av eller relaterat till användning av enheterna och UV-C-lamporna utanför deras avsedda användningsområde eller i strijd med deras installations- och driftsinstruktioner som beskrivs i enhetens användarinstruktioner eller användarmaterial.

VASTUUVAPAUASLAUSEKE: Laitteimme ja UV-C-lampuja ei ole sertifioitu tai hyväksytyt lääketieteellisiksi laitteiksi, joten niitä ei ole tarikoitettu käytettäväksi eikä tulk käyttää sellaisena. UV-C-lampujen käyttö vähentää mikro-organismeja, kuten bakteerien ja virusien, pitosuutta ilmanja pinnalla pinnolla. Pintaa, joita ei altisteta UV-C-säteilylle suoraan, ei joko desinfioida ollenkaan tai desinfioimin tehotakuus on huomattavasti helikompi. LEDVANCE ei takaa tai lupaa, että laitteiden ja UV-C-lampujen käyttö suojaaa tai estää käyttäjää minkään mikro-organismin tartunnasta ja/tai kontaminointia. UV-C-säteily käyttää el korvaava suoja- ja menneitä, tilaan tuulettua, siivouttaa ja muuttaa desinfointitoimenpiteitä. Laite on tarikoitettu asennettavaksi huoneeseen, jolla on tietyt enimmäistilavuus ja jossa on tietyt lämpötilaoluheet. Liian pieni UV-C-säteilylle on tilapäällä riittä aioton desinfiointitason saavuttamiseen. Säteilylähteen tuottama UV-C-säteily vähenee käytön aikana. UV-C-säteilylle tulisi valinta, kun sen käyttöä viittää ilmoitettu käyttöön. Laitteimme ja UV-C-lamput aiheuttavat vähimmäissäriskin, kun niiden käyttötöntä koulutetut ammattilaiset asettaavat ne jää käytävät niitä. LEDVANCE ei ole vastuussa mistään vaatimuksesta tai vahingoista, jotka aiheutuvat tai liittyvät laitteiden ja UV-C-lampujen käyttötöön, joka on niiden käyttötarkoitukseen tai asensuun- tai käyttöohjeiden vastaisesta, kuten kuvaltu laitteen käyttööhjelmissä tai käyttöoppaassa.

ANSVARSKRIVNELSE: Våra enheter och UV-C-lampor är inte certifierade eller godkända som medicinskt utstyr, och er derfor verken tiltolkat eller tillpassat till bruk. Å bruke UV-C-lampene våre bidrar til å redusere konsentrasjonen av mikroorganismer som bakterier og virus i luften samt på eksponerte overflater. Imidlertid vil overflaten som ikke eksponeres direkte for UV-C-stråling enten ikke bli desinfisert i det hele tatt eller med betydelig lavere effektivitet. LEDVANCE kan ikke garantere at bruken av enhetene og UV-C-lampar beskytter eventuelle brukere mot infeksjon og/eller kontaminerings med eventuelle mikroorganismer, eller at bruken forebygger dette. Bruk av UV-C-stråling erstatter ikke beskyttelsesmekanis, lufting av lokalene, rengjøring og andre desinfeksjonsmidler. Enheten er utformet for installasjon i et rom med et spesifikt maksimalt volum som befinner seg innenfor bestemte temperaturforhold. For lav dose med UV-C-stråling er kanskje ikke tilstrekkelig for å oppnå det ønskede desinfeksjonsnivået. UV-C-strålingen produseres av en strålelakkide avtar under drift. En UV-C-strålelakkide bor byttes ut når levetiden overstiger oppgit levetid. Enheten og UV-C-lampene våre utgjør en minimal risiko når de installeres og betjenes av folk som er oppdørt i bruk av disse. LEDVANCE fraskriger seg ansvar og erstatningsansvar for eventuelle

krav eller skader forårsaket av eller tilknyttet enhver bruk av enheten og UV-C-lampene utover den tiltenkte bruken eller som bryter med installasjons- og driftsinstruksene, som beskrevet i enhetens bruksanvisning eller brukerhåndbok.

ANSVARSKRIVNELSE: Vores enheder og UV-C-lampen er ikke certificeret eller godkendt som medicinsk udstyr og er derfor ikke beregnet til og må ikke bruges til dette formål. Brug af vores UV-C-lamper bidrager til at reducere koncentrationen af mikroorganismer såsom bakterier og virus i luften og på udsatte overflader. Overflader, der ikke udsættes direkte for UV-C-stråling, vil dog enten ikke blive desinficeret overhovedet eller med en betydeligt lavere effektivitet. LEDVANCE giver ingen garanti for, at brugen af enhederne og UV-C-lamperne vil beskytte eller forhindre nogen bruger i at blive inficeret og/eller kontamineret med nogen mikroorganisme. Brugen af UV-C-stråling erstatter ikke beskyttelsesforanstaltninger, udluftning af lokalene, rengøring og andre desinfektionsforanstaltninger. Enheden er designet til installation i et rum med en bestemt maksimal volum og under bestemte temperaturforhold. En for lav dosis UV-C-stråling er muligvis ikke tilstrekkelig til at opnå det ønskede desinfektionsniveau, UV-C-strålingen, der produceres af en strålelakkide, aftager under driften. En UV-C-strålelakkide bor udskiftes, når dens levetid overstiger den angivne levetid. Vores enheder og UV-C-lamp er udgør en minimal risiko, når de installeres og betjenes af folk, der er udannet i at bruge dem. LEDVANCE nægter ethvert ansvar og erstatningspligt for ethvert krav eller enhver skade, der opstår som følge af eller i forbindelse med enhver brug af enhederne og UV-C-lamperne uden for deres tilstedsområde eller i strijd med deres installations- og driftsinstruktioner som beskrevet i instruktionerne eller brugervejledningen til enheden.

ODPÓWIEDNITÙ OPDOWE: Nasze zařízení a UV-C lampy nejsou certifikovány ani schváleny jako zdravotnické prostředky, a proto nejsou zamýšleny ani by měly být za čímto účelem používány. Používání našich UV-C lamp přispívá ke snížení koncentrace mikroorganismů, např. bakterii a viru v vzduchu a na nechráněných površích. Povrchy, které však nejsou první vystaveny UV-C záření, nebudu dezinfikovány vůbec nebo pouze v omezené míře. Společnost LEDVANCE nezaručuje, že používání zařízení a UV-C lamp ochrání jakokoli osobu před infekcí nebo kontaminací mikroorganismy. Použití UV-C záření nenahrazuje ochranu, větrání prostoru, čištění a ostatní dezinfekční opatření. Zařízení je navrženo pro instalaci v místnosti se specifickým maximálním objemem a u určitých teplotních podmínek. Příliš nízká dávka UV-C záření nemusí stačit k dosažení zamýšleného úrovně dezinfekce. Účinek UV-C záření produkovaného zdrojem zařízení se během provozu snížuje. Zdroj UV-C záření by měl být myšleněn, pokud jeho životnost překročí deklarovanou maximální životnost. Naše zařízení a UV-C lampy představují minimální riziko, pokud jsou instalovány a provozovány odborníky vyškolenymi v jejich používání. Společnost LEDVANCE odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli nároky nebo škody vypůjčující z používání zařízení a UV-C lamp nad rámec jejich zamýšleného použití nebo v rozporu s pokyny k instalaci a provozu, které jsou uvedeny v návodu k použití.

OTKAZ OT OTVETSTVENNOSTI: Наши устройства и лампы УФ-С не сертифицированы и не являются утвержденными медицинскими приборами и следовательно не предназначены для таких целей и не должны использоваться в качестве таковых. Использование наших УФ-С ламп способствует снижению концентрации микробов, таких как бактерии и вирусы, в воздухе и на открытых поверхностях. В то же время, поверхности, которые не подвергаются прямому воздействию УФ-С излучения, либо не будут дезинфицированы вообще, либо дезинфицированы с гораздо меньшей эффективностью. LEDVANCE не гарантирует, что использование устройств и ламп УФ-С защищает любого пользователя от инфекции и/или заражения каким-либо микроборганизмом или предотвратит подобный ход событий. Использование УФ-С излучения не заменяет защитные меры, проектирование помещений, уборку и другие меры дезинфекции. Устройство предназначено для установки в помещениях с определенным максимальным объемом и в определенных температурных условиях. Слишком низкая доза УФ-С излучения может оказаться недостаточной для достижения требуемого уровня дезинфекции. Излучение УФ-С, производимое источником, указанное в течение срока его эксплуатации. Источник УФ-С излучения следует заменить, если срок его службы превысил заявленный. Наши устройства и лампы УФ-С представляют минимальный риск при установке и эксплуатации профессионалами, обученными их использованию. LEDVANCE отказывается от любой ответственности и обязательств за любые возможные претензии или ущерб, возникающие или связанные с любым использованием устройств и УФ-ламп не по назначению или вопреки инструкциям по установке и эксплуатации, как описано в инструкции по эксплуатации или руководстве пользователя устройства.

NYILATKOZAT: Készülékeink és UV-C lámpáink nem rendelkeznek orvostechnikai eszközökre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy jóváhagyással, ezért rendeltetésük szerint nem ilyen eszközök, és nem is használhatók ilyen eszközökkel. Készülékek használata hozzájárul a mikroorganizmusok, például bakteriumok és vírusok koncentrációjának csökkenéséhez a levegőben és a szabadon álló felületeken. Azok a felületek azonban, amelyek nem ér közvetlenen UV-C sugárzás, vagy egyáltalán nem lesznek fertőlSensitive vagy csak lényegesen azonnalyabban hatékonyággal. A LEDVANCE nem szavatolja és nem garantálja, hogy az eszközök az UV-C lámpák használata megvédi a felhasználókat a mikroorganizmusok általi fertőzéstől és/vagy szennyezetéstől, vagy hogy megelőzi ezeket. Az UV-C sugárzás használata nem helyettesíti a védezőítékedésekét, a helyiségek ►

szellőzettséét, a tisztítást és az egyéb fertőtlenítési intézkedéseket. A készüléket egy meghatározott maximális térfogató helyiségekben és bizonyos hőmérsékleti körülmenyek között történő telepítésre tervezétek. A túl alacsony UV-C sugárzás elégleteknél lehet a fertőtlenítés kiált színjelentő eléréséhez. A sugarárforrás által termelt UV-C sugárzás működés közben csökken. Az UV-C sugarárforrás ki kell cserélni, ha eltarttani meghaladja a hivatalos eltarttartom. Készülékeink és UV-C lámpáink minimális kockázatot jelentenek, ha a használatukban képzett szakemberek telepítik és üzemeltetik őket. A LEDVANCE semmilyen felelősséget és kötelezettséget nem semmilyen olyan kárért vagy követelésért, amely az eszközökkel az UV-C lámpák rendeltekben esztergáltatott eltérő vagy az eszköz használati útmutatójában vagy felhasználói kézikönyvében leírt telepítési és üzemeltetési utasításokkal ellentétes használatából ered, vagy aholhoz kapcsolódik.

④ OSWIADCZENIE: Nasze urządzenia i lampy UV-C nie są certyfikowane ani zatwierdzane jako wyroby medyczne, dlatego też nie mogą być przeznaczane ani używane do celów leczniczych. Stosowanie naszych lamp UV-C przyczynia się do zmniejszenia w powietrzu i na odsłoniętych powierzchniach stężenia drobnoustrojów, takich jak bakterie czy wirusy. Powierzchnie niewystawione bezpośrednio na działanie promieniowania UV-C nie będą dezynfektowane w ogóle lub będą dezynfektowane ze znacznie mniejszą skutecznością. Firma LEDVANCE nie daje pełnej gwarancji, że korzystanie z urządzeń i lamp UV-C będzie chronić lub zapobiegać infekcji i/lub skażeniu jakimkolwiek mikroorganizmem. Stosowanie promieniowania UV-C nie zastępuje środków ochronnych, wietrzenia pomieszczeń, sprzątania oraz stosowania innych metod dezynfekcji. Urządzenie przeznaczone jest do zainstalowania w pomieszczeniach o określonej maksymalnej kubaturze oraz w określonych warunkach temperaturowych. Zbyt mała dawka promieniowania UV-C może być niewystarczająca do osiągnięcia zamierzonego poziomu dezynfekcji. Moc emitowanego przez żródło promieniowania UV-C zmniejsza się wraz z upływem czasu. Źródło promieniowania UV-C należy wymienić, gdy jego żywotność przekroczy deklarowany okres eksploatacji. Nasze urządzenia i lampy UV-C stwarzają minimalne ryzyko, gdy są odpowiedni zainstalowane i obsługiwane. Firma LEDVANCE zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakimkolwiek roszczeniem i/lub szkody wynikającą lub związaneą z jakimkolwiek użytkowaniem urządzeń i lamp UV-C niezgodnie z ich przeznaczeniem i/lub w sposób sprzeczny z zaleceniami dotyczącymi instalacji i obsługi, opisanymi w instrukcji obsługi i/lub w podręczniku użytkownika.

⑤ ODMIETNUTIE ZAPOSLOVODNOSTI: Naše zariadenie a UV-C žiarovky nie sú certifikované ani schválené ako zdravotnícke prístroje, a preto nie sú určené na takéto použitie ani sa na tento účel nesmú používať. Používanie našich UV-C žiaroviek prispieva k zníženiu koncentrácie mikroorganizmov, ako sú baktérie a virusy, vo vzdialku a na exponovaných povrchoch. Povrchy, ktoré nie sú priamo vystavené UV-C žiareniu, však vopreku nebudú významne využívané aleso budú využívané k významnému nižšou učinnosťou. Spoločnosť LEDVANCE neposkytuje záruku ani nezaručuje, že používanie zariadenia a UV-C žiaroviek ochráni akéhokoľvek používateľa pred infekciou a/alebo kontamináciou mikroorganizmov a/alebo takéto infekciu alebo kontamináciu zabraní. Používanie UV-C žiareniu nenahradza ochranné opatrenia, vetranie prieskov, čistenie a iné dezinfekčné opatrenia. Zariadenie je určené na montáž v miestnosti so špecifickým maximálnym objemom a za určitých teplotných podmienok. Príliš nízka dávka UV-C žiareniu nemusí stačiť na dosiahnutie požadovaného úrovne dezinfekcie. Počas prevádzky zdroja žiarenia klesá ním produkované UV-C žiareniu. Keď zdroj UV-C žiareniu prekročí svoju deklarovanú životnosť, mal by sa vymeniť. V prípade montáže a obsluhy odborníkmi vykolenými v ich používaní predstavujú naše zariadenia a UV-C žiarovky minimálne riziko. Spoločnosť LEDVANCE odmietla akékoľvek osobnú a hmotnú zodpovednosť za akékoľvek nároky alebo škody vyplývajúce aleso súvisiace s akékoľvek používaním zariadenia a UV-C žiaroviek, ktoré je naša rámcu ich určeného použitia aleso v rozpore s pokynmi na ich montáž a obsluhu, ak so súpisane v používateľských pokynoch alebo používateľskej príručke k zariadeniu.

⑥ OPORIZOVO: Naše naprave in žarnice UV-C niso certificirane ali odobrene kot medicinski pripomočki in zato niso predvidene za uporabo v ta namen. Uporaba naših UV-C žarnic prispava k zmanjšanju koncentracije mikroorganizmov, kot so bakterije in virusi, v zraku in na izpostavljenih površinah. Površine, ki ne bodo neposredno izpostavljene sevanju UV-C, bodisi sploh ne bodo razkužene ali pa bodo razkužene z bistveno manjšo učinkovitostjo. LEDVANCE ne zagotavlja in ne jamči, da bo uporaba naprav in UV-C žarnic katerekoli uporabnika zaščitila ali preprečila okužbo in/ali kontaminacijo s katerim koli mikroorganizmom. Uporaba UV-C sevanja ne nadomešča zaščitnih ukrepov, prezračevanja prostorov, čiščenja in drugih dezinfekcijskih ukrepov. Naprava je zasnovana za vgradnjo v prostor z doloceno največjo prostornino in z dolocenimi temperaturnimi pogojimi. Prenelek odmerek UV-C sevanja morda ne bo zadosten za doseganje predvidene stopnje razkuževanja. Sevanje UV-C, ki ga oddaja več sevanj, se med njegovim delovanjem znižuje. Vr sevanja UV-C je treba zamenjati, ko njegova doba uporabe presega navedeno življensko dobo. Naše naprave in UV-C žarnice predstavljajo minimalno tveganje, če jih namesto in upravljajo strokovnjaki, usposobljeni za njihovo uporabo. LEDVANCE zavarča vso odgovornost in obveznost za kakršne koli terjatve ali skodo, ki izhajajo iz ali so povezane z vsako uporabo naprav in UV-C žarnic zunanj namenostiblji ali v nasprotni z navodili za njihovo namestitev in delovanje, kot je opisano v navodilih za uporabo ali uporabniškem priročniku naprave.

⑦ SORUMLULUK REDDI: Cihazlarımıza ve UV-C lambaları tıbbi cihazlar olarak sertifikalandırmamış veya onaylanmamıştır. Bu nedenle bu şekilde kullanılmala-

nı amaçlanmamıştır, UV-C lambalarının kullanımı, havadaki ve açıkta kalan yüzeylelerde bakteri ve virus gibi mikroorganizmlerin konansatyonunun azaltılmasına katkıda bulunur. Bununla birlikte, doğrudan UV-C radyasyonuna maruz kalmanın yüzeyler ya hiç dezenfekte edilmeyecek ya da önlendi ölçüde daha düşük bir virimlikle dezenfekte edilecektir. LEDVANCE, cihazları ve UV-C lambaların kullanımının herhangi bir kullanıcıyı enfeksiyondan ve/yer herhangi bir mikroorganizma ile kontaminasyondan koruyacağını veya önlleyeceğini garanti etmez, UV-C radyasyonunun kullanımını koruyucu önlemlerin yerini almaz. Cihaz, beliri bir maksimum hacme sahip bir odaya ve belirli sıcalık koşullarında kurulmak üzere tasarlanmıştır. Çok düşük dozda UV-C radyasyonu, amaçlanan dezenfektion seviyesine ulaşamamak için yeteri olmamayı. Radyasyon kaynatıldığı tarafından üretilen UV-C ısması, çalıştığı sırada azdır. UV-C radyasyonu kaynağı, beyan edilen kullanım ömrü sona erdiğinde değiştirilmelidir. Cihazlarımıza ve UV-C lambaları, kullanımlarında eğitimli profesyoneller tarafından kurulup çalıştırıldığında minimum risk oluşturur. LEDVANCE, cihazları ve UV-C lambaların amaçlanan kullanımları dışında veya cihaz kullanım sınırlamalarında veya kullanım kılavuzunda açıklanan kurulum ve çalışma talimatlarına aykırı kullanımından kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir iddia ya da hasar için hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez.

⑧ İZJAVA O ODRIČANJU ODGOVORNOSTI: naši uredaji i UV-C svjetiljke nisu certificirani niti odobreni kao medicinski uredaji za stope niti nemaju medicinsku namjenu niti će se koristiti kao medicinski uredaji. Upotreba naših UV-C svjetiljki doprinosi smanjenju koncentraciju mikroorganizama poput bakterija i virusa u zraku i u izloženim površinama. Medutim, površine koje nisu izravno izložene UV-C zračenju ili uopće neće biti dezinficirane ili će biti dezinficirane sa znatno manjom učinkovitosti. Tvrđava LEDVANCE ne jamči niti osigurava da će uporaba UV-C uredaja i svjetiljke zaštiti ili sprečiti bilo kojeg korisnika od infekcije i/ili zaraze bilo kojim mikroorganizmom. Upotreba UV-C zračenja ne zamjenjuje zaštite mlijere, prozračivanje prostorija, čišćenje i druge mјere dezinfekcije. Uredaj je osmišljen za postavljanje u sobu s određenim maksimalnim volumenom i unutar određenih temperaturnih uvjeta. Premala doza UV-C zračenja možda neće biti dovoljna za postizanje predviđene razine dezinfekcije. UV-C zračenje koje stvara izvor zračenja smanjuje se tijekom njegova rada. Izvor UV-C zračenja treba zamjeniti kada njegov vijek trajanja premaši deklarirani vijek trajanja. Naši UV-C uredaji i svjetiljke predstavljaju minimalni rizik kada ih postavljaju i njima upravljaju stručnjaci obučeni za njihovu upotrebu. Tvrđava LEDVANCE negira svaku odgovornost i učešće za bilo kakve štete ili oštećenja koja proizlaze ili su povezana s bilo kojim upotrebom UV-C uredaja i svjetiljki izvan njihove namjene ili protiv njihovog uputama za postavljanje i rad, kako je opisano u korisničkim uputama ili korisničkim priručnicima uredaja.

⑨ LIMITAREA RĂSPUNDERII: Dispozitivele noastre și lămpile UV-C nu sunt certificate sau aprobată ca dispozitive medicale și, prin urmare, nu sunt destinate și nici nu pot fi utilizate ca atare. Utilizarea lămpilor noastre UV-C contribuie la reducerea concentrației de microorganisme precum bacterii și virusi în aer și pe suprafețele expuse. Cu toate acestea, suprafetele care nu sunt expuse direct la radiatia UV-C nu vor fi dezinfecțate deloc, fie vor fi dezinfecțate cu o eficiență semnificativ mai mică. LEDVANCE nu garantează sau asigură că utilizarea dispozitivelor și a lămpilor UV-C va proteja sau preveni niciun utilizator de infecții și/sau contaminări cu niciun microorganism. Utilizarea radiatoriilor UV-C nu înlocuiește măsurile de protecție, aerisirea spațiilor, curățarea și alte măsuri de dezinfecție. Dispozitiv este proiectat pentru instalare într-o încăperă cu un volum maxim specific și în anumite condiții de temperatură. Este posibil ca o doză prea mică de radiatii UV-C să nu fie suficientă pentru a atinge nivelul dorit de dezinfecție. Radianta UV-C produză de o sursă de radiație scade în timpul funcționării sale. O sursă de radiație UV-C ar trebui înlocuită atunci când durata sa de viață depășește durata de viață declarată. Dispozitivele și lămpile UV-C prezintă un risc minim atunci când sunt instalate și operate de profesioniști instruiți în utilizarea lor. LEDVANCE își declină orice responsabilitate și răspundere pentru orice reclamație sau deteriorare rezultată din sau legată de orice utilizare a dispozitivelor și a lămpilor UV-C în afara utilizării intenționate sau contrare instrucțiunilor de instalare și operare, așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare sau în manualul de utilizare al dispozitivului.

⑩ OTKAZ OT OTTOBORNOŠĆI: Naši uređaji i UV-C lampa ne su certificirani ili odobreni kao medicinski izdelja i следователно не са предназначени и не traže da se ispolzavat kato takiva. Ispolzavaneto na našite UV-C lampi doprinosa za namaluvaneto na koncentracijata na mikroorganizmi, като например бактерии и вируси, във въздуха и върху открити повърхности. Въпреки това обаче повърхностите, които не са директно изложени на UV-C лъчение, или изобщо няма да бъдат дезинфекцирани, или това ще стане със значително по-ниска ефективност. LEDVANCE не дава гаранции, че използването на устроите и UV-C лампите ще предпази потребителяте и ще предотвратява заразяване и/или замърсяване с микроби. Използването на UV-C лъчение не замества предизните мерки, проветряването на помещенията, почистването и другите мерки за дезинфекция. Устроите е проектирано за монтаж в помещение с конкретен максимален обем и в граници на определени температурни условия. Тъй като ниска доза UV-C лъчение може да не е достаточна за постигането на необходимата степен на дезинфекция. Извършването на UV-C лъчение генерирари от източник на лъчение, намалява по време на неговата работа. Источникът на UV-C лъчение трябва да бъде заменен, когато експлоатира-►

ционният му срок надвиши декларирания експлоатационен срок. Нашите устройства и UV-C лампи представяват минимален рисък, когато са монтирани и се експлоатират от професионалисти, обучени за тяхното използване. LEDVANCE отхвърля всякаква отговорност и задължение за всяка претенция или щети, произтичащи от или свързани с каквато и да е употреба на устройствата и UV-C лампите извън тяхното предназначение или в противоречие с инструкциите за техния монтаж и експлоатация, както е описано в инструкциите за потребителя или в ръководството за потребителя на устройството.

⊕ TÄHTULEMINE: meie seadmed ja UV-C lambi ei ole meditsiiniseadmetena sertifitseeritud ega kinnitatud ning seetõttu ei ole need mõeldud ka sellisteadmetena kasutamiseks. Meie UV-C lampide kasutamine aitab vähendada mikroorganismide, näiteks bakterite ja viiruse kontseptsiotoni õhus ja avatud pindadel. Pindu, millele UV-C kirurgus otsetsest ei lange, ei desinfiteerita üldse või desinfiteeritakse märkimisväärsemalt väiksema tõhususega. LEDVANCE ei garanteeri, et seadmete ja UV-C lampide kasutamine kaitseb kasutajat nakkuse ja/või mistahes mikroorganismide saastumuse eest. UV-C kirurguse kasutamine ei asenda kaitsemeetmeid, ruumide ohutumasti, puhamastist ega mudil desinfiteerimismeetmeid. Seade on mõeldud paigaldamiseks kindla maksimaalse ruumalaga ruumi ja teatud temperatuuringimustes. Liiga madalast UV-C kirurgust annusest ei pruugi desinfiteerimise kasvandatud taseme saavutamiseks piisata. Kirurgusallika tekitatud UV-C kirurgus väheneb sellé töö ajal. UV-C kirurgusallika tuleks asendada, kui selline elüuga ületab deklareeritud ulugut. Meie seadmed ja UV-C lambi kujutavad minimaalsest ohtu, kui neid paigaldavad ja kasutavad nende kasutamiseks väljapõpe saanud spetsialistid. LEDVANCE loobub igasugusest vastutusest nõuete või kahjustuse eest, mis tulenevad või on seotud seadmete ja UV-C-lampide mistahes kasutamisega väljaspool nende ettenähtud kasutamist või on vastutolu seadme juhistes või kasutusühendis kirjeldatud kasutusjuhistega.


⊕ ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS: Mūsu prietaisai ir UV-C lempos nėra sertifikuoti ar patvirtinti kaip medicinos prietaisai, todėl neskirti tokiam naudojimui. Mūsų UV-C lempu naudojimas padeda mažinti mikroorganizmų, tokį kaip bakterijos ir virusai, koncentracija oru ar ant veikiamų paviršių. Tačiau paviršiai, kurie nėra tiesiogiai virkiami UV-C spinduliuotėmis, bus arba išvis nebus dezinfektuoti, arba jų dezinfekcija bus gerokai mažiau veiksminga. LEDVANCE negarantuoja ir neuztinkrina, kad prietaisai ar UV-C lempu naudojimas apsaugos kurij noru naudojota nuo užsikrėtimu ir (arba) užteršimo bet kokiais mikroorganizmiais. UV-C spinduliutės naudojimas nepakeičia apsaugos priemonių, patalpu vėdinimo, valymo ir kitų dezinfekavimo priemonių. Prietaisai skirtas montuoti patalpose iki tam tikro turio, kuriuoje užtinkrinamos tam tikros temperatūros. Per mažos UV-C spinduliuotės dozės gali nepakarti naminių dezinfekcijų ligui pasiekti. Spinduliuotės šaltiniuose UV-C spinduliuojamas nuo daudžių laikotarpinių vis mažėja. UV-C spinduliuotės šaltinių reikiety kaikeisti, kai jo naudojimo laikas pasiekia gamintojo numatyta. Mūsų prietaisai ir UV-C lempos kiliai minimalų pavoju, jei juos sumonuotuoja ir naudoja specialistai, mokantys tari daryti. LEDVANCE neprisimina jogios atskakomybės pagal jogias pretenzijas ir už jogių žala, atsirandantių dėl bet kokių prietaisų ir UV-C lempų naudojimų ne pagal paskrūtai arba priešingai juo montavimą ir naudojimą nurodymams, aprašytiems lengvino naudojimo instrukcijose ar pa-našiuose nurodymuose.

⊕ ATRUNA: Mūsų ierices un UV-C lampas nav sertificētas vai apstiprinātas kā medicīnas ierices, tāpēc tās nav ne paredzētas, ne izmantojamas kā medicīnas ierices. Mūsu UV-C lampu izmantošana pārliecinās samazināt mikroorganismu, pie-mēram, bakteriju un viirusu, koncentrāciju gaissā un uz atkādām virsmām. Tomēr viasmai, kas nav tieši pakļautas UV-C starojumam, vai nu vispār netiks dezinficētas vai arī dezinfekcijas bus ar lejvērījiem zemāku efektivitāti. LEDVANCE negarantē, ka ierīcu un UV-C lampu izmantošana aizsargās jebkuru lietojotu no inficēšanās un/vai piesārnojumu ar jebkādiem mikroorganismiem. UV-C starojuma izmantošana neaizstāj aizsardzības pasākumus, telpu viedināšanu, tīrīšanu un citus dezinfekcijas pasākumus. Ierīce ir paredzēta uzstādīšanai telpā ar noteiktu maksimālu tilpumu un noteiktos temperatūras apstākļos. Pārāk maza UV-C starojuma deva var nebūt pietaikama, lai sasniegūtu iecerēto dezinfekcijas līmeni. Radiācijas avota radītās UV-C starojuma tā darbības laika samazinās, UV-C starojuma avots jāmonina, ja tā kalpošanas laiks pārsnieg dedekrēto ekspluatācijas laiku. Mūsų ierices un UV-C lampas rada minimālu risku, ja tās uzstāda un ekspluatātu to lietošanai apmācīti profesionāļi. LEDVANCE neuņemamā nekādu atbildību par jebkādām pretenzijām vai bojājumiem, kas radušies vai saistīti ar ierīcu un UV-C lampu jebkāda veida lietošanu tam neparedzētiem mērķiem vai pretēji ekspluatācijas instrukcijām, kā aprakstīts lietojata instrukcijas vai ierīces lietojata rokasgrāmatā.

⊕ ODRICANJE ODGOVORNOSTI: Naši uredaji i UV-C lampe nisu sertifikovani i nisu odobreni da se koriste kao medicinska sredstva pa stoga nisu predvidena niti dozvoljena za tu namenu. Upotreba naših UV-C lampi doprinosi smanjenju koncentracije mikroorganizama poput bakterija i virusa u vazduhu i na izloženim površinama. Međutim, površine koje nisu direktno izložene UV-C zračenju uopšte neće biti dezinfikovane ili će biti dezinfikovane uz znacajno manju efikasnost. LEDVANCE ne garantuje da će upotreba uredaja i UV-C lampi zaštiti ma kog korisnika od zaraze i/ili kontaminacije nekim mikroorganizmom, kao ni da će uredaja i UV-C lampi sprečiti zarazu i/ili kontaminaciju korisnika nekim mikroorganizmom. Upotreba UV-C zračenja ne može da zameni mere zaštite, provetranje prostorija, čišćenje i druge mere dezinfekcije. Ovaj uredaj je projektovan za montažu u prostoriju određene maksimalne zapremine i sa određenim temperaturnim uslovima. Prekinsa doza UV-C zračenja može biti nedovoljna da se postigne predviđeni nivo dezinfekcije. UV-C zračenja datog izvora zračenja povećava se tokom rada. Izvor UV-C zračenja treba zameniti kada njegov radni vek premaši deklarisani radni vek. Naši uredaji i UV-C lampe nose minimalni rizik kada ih montiraju i koriste stručnjaci obučeni za njihovu upotrebu. LEDVANCE odriče svaku odgovornost za tužbe i odštete koje mogu nastati iz ili zbog ma kakve upotrebe uredaja i UV-C lampi mimo predviđene namene ili suprotno uputstvu za montažu i upotrebu opisanim u korisničkom uputstvju ili korisničkom priručniku za uredaj.

⊕ BILOMVA BID VIDLPOVIDALNOSTI. Naši pristroj i lampi UV-C ne su sertifikovanimi abo sхваленими медицинским пристроями, а тому не призначeni је нивојни використовати для таких циљева. Використане наших лампа UV-C сприједа зменшеној концентрацији микроборганизама, таких као бактерија и вируси, у површини на вијкористима. Однако, поверхње, који не припадају прямом вливу UV-спектру, ако будеју подразумевани, не будују предизвиженим влагали, ако будеју подразумевани, спектру C, ако не будују подразумевани, спектру B, ако будеју подразумевани, спектру A, ако не будују подразумевани, спектру D. LEDVANCE ne garantuje, da vикористavaju se pristroj i lampi UV-C za zaštitu od infekcije i/ili za prepreku kontaminacije budejucim mikroorganizmima ali dokom pozabiti o zapobljiti cijemu. Vикорistanju UV-C vикromjerenja ne zamjene zapobljene zaходi, provrtovanju primijenyci, pribranjanju i drugim zaходi dezinfekcije. Pristroj je namijenjen za ustanovljavanja u primjeni niskog maksimalnog obzemu i da ne prelazi temperaturnih uvjeta. Nadalje nizka dоза UV-C vикromjerenja može biti nedostatanjno da dosegne neobziđnog riva dezinfekcije. UV-C vикromjerenje, koje vикoristjava se dјerelom, iz uspona zmenšuje se tјa da eksploatacija. Djерelo UV-C vикromjerenja, sljed zamjenti poslije završenja označenog termina rive njegove usluge. Naši pristroj i lampi UV-C stanovljavaju minimalni rizik u razi ustanovljavanja i eksploatacije kvalifikovanim profesionalnim, LEDVANCE vикrovstavlja se budući vikoristovljenoj za budućim pretencijama ili zbitki, koji mogu vикinjuti vнасладок u obznu s vikoristom i/ili vикoristom pristroj i lampi UV-C ne za označenim abo vuskuplje vikakzim s ustanovljavanju i eksploataciju, koj je opisan u instrukcijama z eksploataciju abo posibniku koristuvacha pristroju.

⊕ ESKERPTU: Biziid kуrylypalar men ultrafraqiolet-C шамдары медициналык курылыштар ретинде сертификатталаған және мақданбаган, соңынтан соң мақсатқа аныннама және пайдаланылау көрсеткіш. Биздін ультрафракiolet-C шамдарын пайдалану аудауды және анық беттердеги бактериялар мен ви-шарынан сиякты микроборганизмдердин концентрациясын темдеңдеге үкап етеді. Алайда ультрафракiolet-C сөүлеленүнен түзилген шымарагаман беттер мудлем дезинфекцияланыпайде, немесе тымділігі едүрді темен болады. LEDVANCE курылыштар мен ультрафракiolet-C шамдарын пайдалану кез-келген пайдаланыштын кез-келген микроборганизмнен жытурулынан жөн / немесе ластандан көргөйттеги немесе алдын алмайтынан кепілдік бермейді. Ультрафракiolet-C сөүлеленір қолдану корынгылар шараарлын, белмені жеделді, тазалады және басқа дезинфекция шараларын алмастырмайды. Курылыш белгілі бір максималды көлемі мен белгілі бір температура режими бар болмада орнатуға арналған. Ультрафракiolet-C сөүлесінің тым темен до-засы дезинфекциянын белгілешінен деңгейінен жету үшін жеткіліксіз болуы мүмкін. Сөүлелену кезі шыгарылған ультрафракiolet-C сөүлесі онын жұмысы кезінде азыяды. Ультрафракiolet-C сөүлелену кезін оның қызымет ету мерзімі жарияланғаннан асқан кезде аудыстыру керек. Биздін курылыштар мен ультрафракiolet-C шамдарының қолдану білікті мамандар орнатқан жөнне бақарған кезде минималдау қауп тұйрады. LEDVANCE курылышты пайдалану женинде нускаулықта жету үшін жеткіліксіз болуы мүмкін. Орталық орнатуға арналған женинде нускаулықтарына кайшы пайдалану нәтижесінде туынданған немесе онымен байланысты кез келген жауапкершілік қабылдамайды.

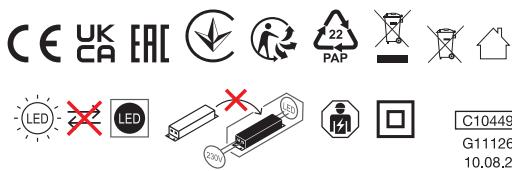

LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com